



舗装復旧断面標準図


1級市道

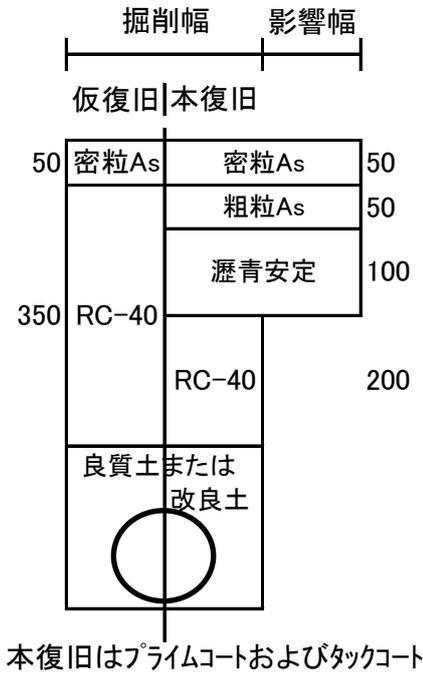


2級市道

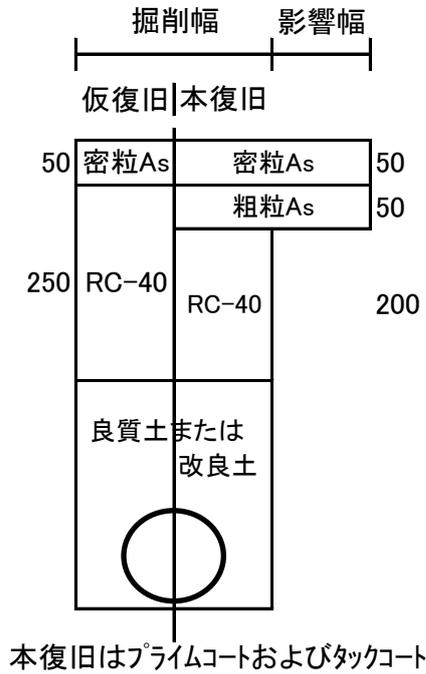

その他市道

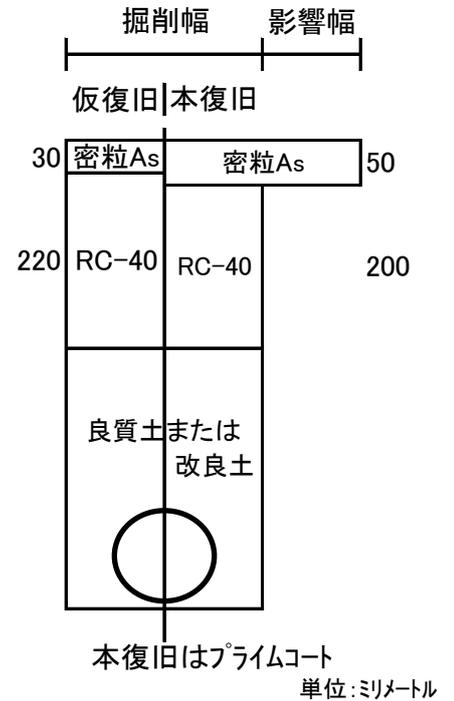


平板ブロック舗装

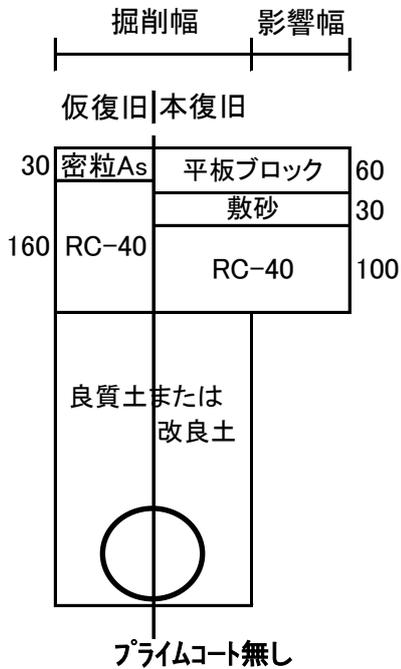

歩道透水性舗装



歩道

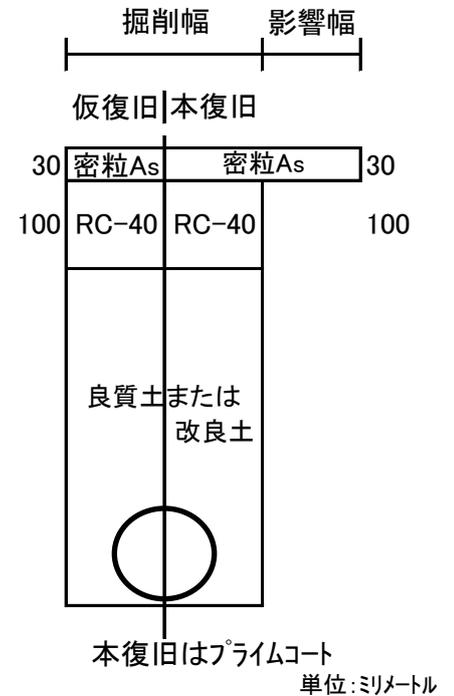

注) 上記によらない場合は土木課と協議のこと。

影響幅については原則30cm以上とする。

舗装切断をしたことにより既存の舗装幅が1m未満になった場合はその部分の舗装をはがして一体で本復旧を行うこと。

既設舗装厚が上記規定よりも厚い場合は、既設と同等で舗装すること。


既設舗装厚が上記規定よりも薄い場合は、上記規定で舗装すること。

埋設管の最低土被りは60cmとする。確保できない場合は土木課と協議のこと。


舗装復旧断面標準図

(A型乗入)


歩道乗入部

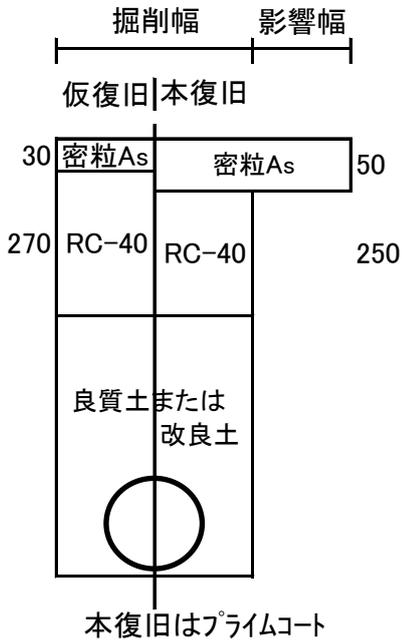



透水性歩道乗入部

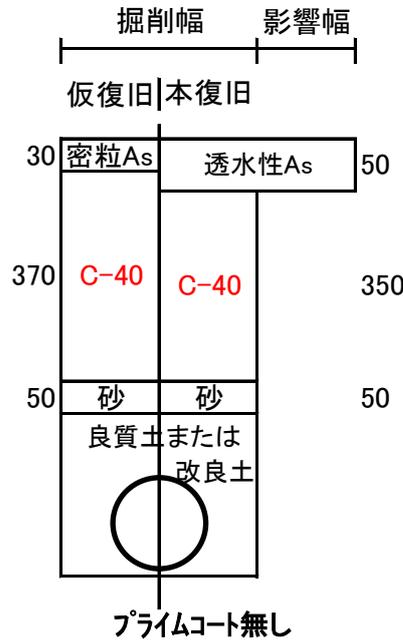

歩道乗入部

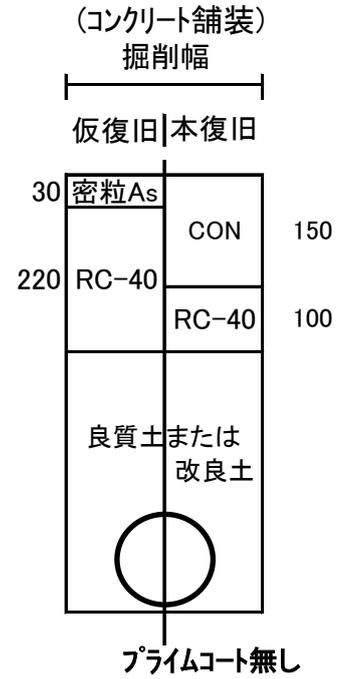

※B型、C型の乗入の舗装構成は土木課にお問い合わせください

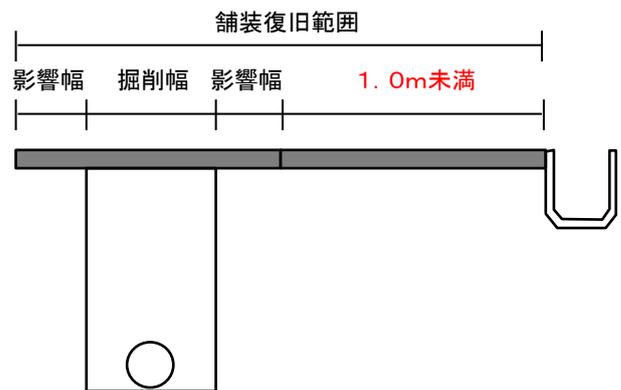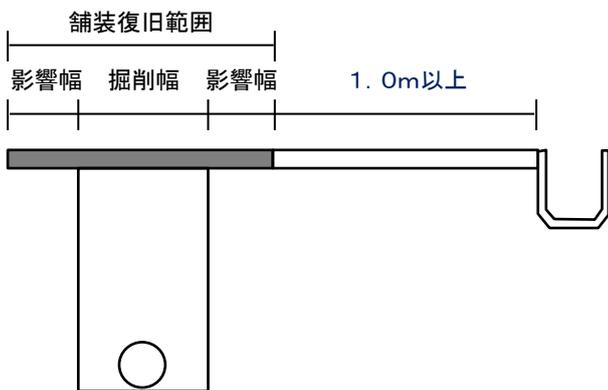

注) 上記によらない場合は土木課と協議のこと。

影響幅については原則30cm以上とする。

舗装切断をしたことにより既存の舗装幅が1m未満になった場合はその部分の舗装をはがして一体で本復旧を行うこと。

既設舗装厚が上記規定よりも厚い場合は、既設と同等で舗装すること。

既設舗装厚が上記規定よりも薄い場合は、上記規定で舗装すること。

埋設管の最低土被りは60cmとする。確保できない場合は土木課と協議のこと。