



①貯留管内にキレイな水がたまった状態です。
トイレを使用できます。

知立市マンホールトイレ概要図

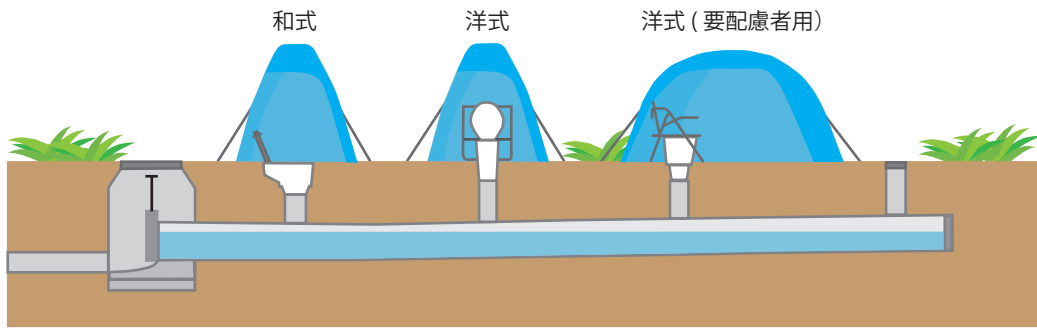


②貯留管内に汚物がたくさん溜まった状態です。

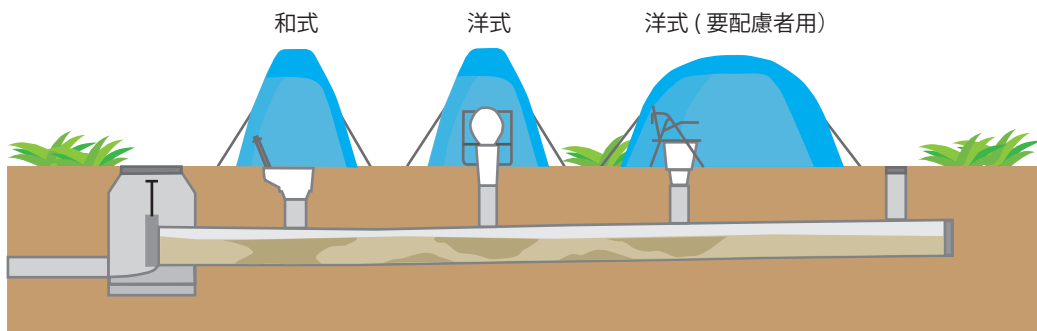

③貯留管内の水を抜きます。

- ・下流の下水道管が損傷していない場合、貯留弁を開け、下流に流します。
- ・下流の下水道管が損傷している場合、貯留弁を開けず、バキュームで吸い出します。

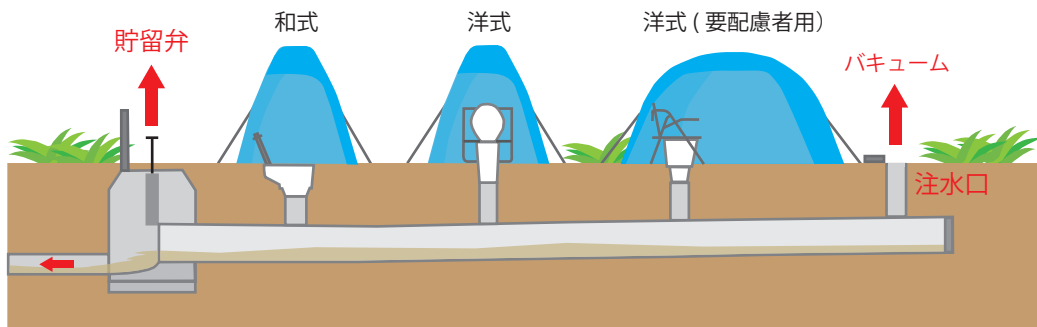

④注水口より水を入れます。

→①に戻ります。

- ・防災倉庫に備えてある「水中ポンプ」「ホース」「発電機」で注水します。
- ・施設により「プール」「貯水槽」又は「井戸」の水を使用します。

